



	(tipo 1) SETTO A-B e C-D
P. TERRA	20Ø16 Sez. 150x25  18 143 Passo st. (v. part. A) a) Ø8/15 b) Ø8/20 c) Ø8/15 L=342

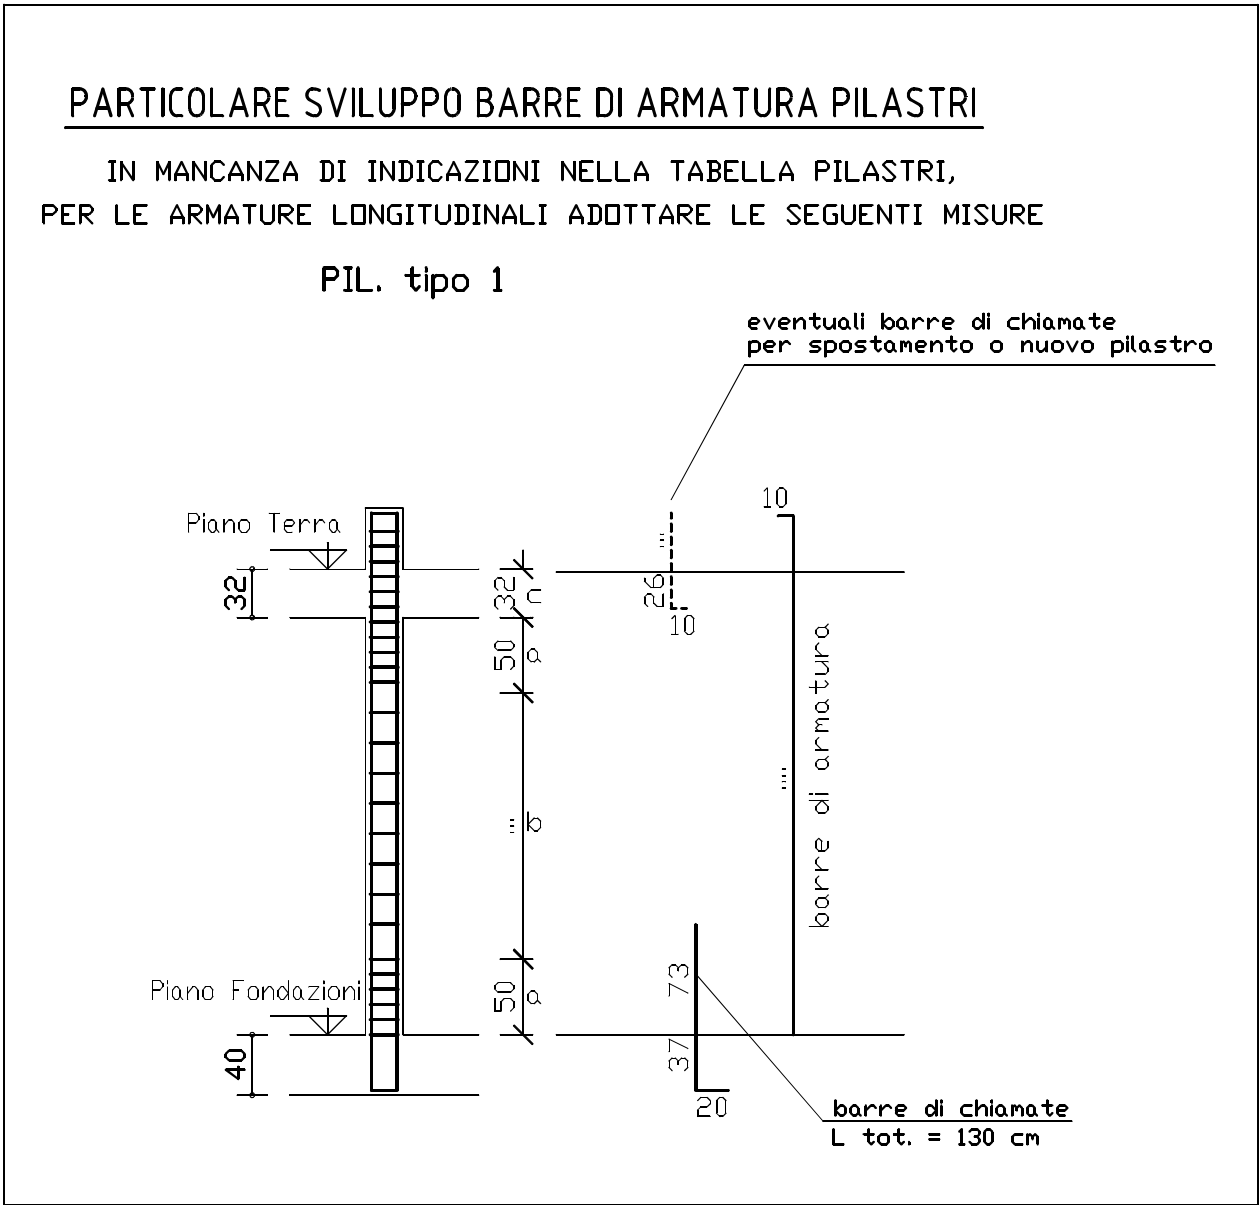

	(tipo 1) PILASTRO 3-10-11-12-13-17 -18-19-20-21-28-30	(tipo 1) PILASTRO 4-8-14-15-22 -27-29	(tipo 1) PILASTRO 5-6-7-9-16-23-24-25	(tipo 1) PILASTRO 1-2-31	(tipo 1) PILASTRO 32
P. TERRA	Sez. 25x25 8Ø16 18 Passo st. (v. part. A) a) Ø8/15 b) Ø8/20 c) Ø8/15 L=92	Sez. 30x30 8Ø16 23 Passo st. (v. part. A) a) Ø8/15 b) Ø8/20 c) Ø8/15 L=112	Sez. 60x25 8Ø16 18 53 Passo st. (v. part. A) a) Ø8/15 b) Ø8/20 c) Ø8/15 L=162	Sez. 70x25 10Ø16 18 63 Passo st. (v. part. A) a) Ø8/15 b) Ø8/20 c) Ø8/15 L=182	Sez. 25x100 93 18 10Ø16 Passo st. (v. part. A) a) Ø8/15 b) Ø8/20 c) Ø8/15 L=242
armatura al punzonamento (v. nota 252)	10 39 10 20 L=116	10 39 10 20 L=116			


Località:

Comune di
Trezzano sul Naviglio
(Provincia di Milano)

Progetto:

Progetto Definitivo
Realizzazione nuovo asilo nido aggregato al plesso scolastico "Mauro Brutto"



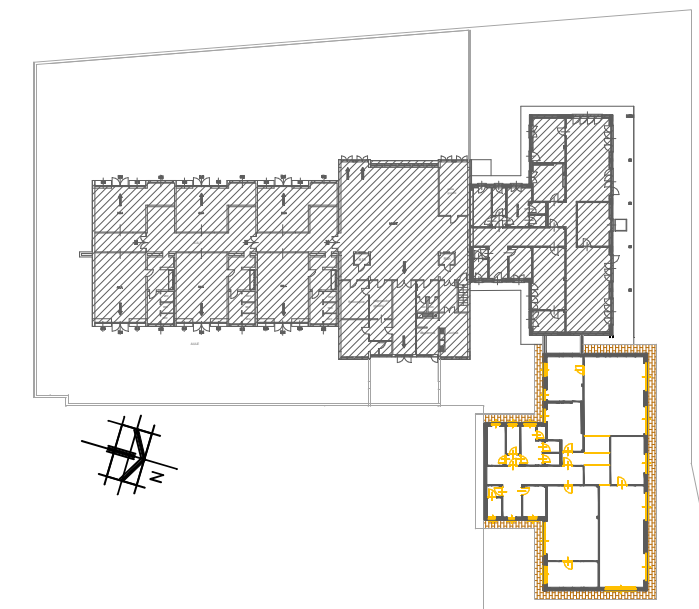

Proprietà:

Comune di Trezzano sul Naviglio

Coordinatore e Responsabile di progetto:

Dott. Arch. Tiziano Menescardi


Progettista Strutture:

Dott. Ing. Paolo Angelo Meroni

Oggetto
Tavola:

PROGETTO DEFINITIVO - TABELLA PILASTRI

Scala	Data	Numero Tavola		
1:20/1:50	Gennaio 2023	di progetto	progressiva di progetto	progressiva di tavola
	Gennaio 2023	S_02.5	//	//



Coordinatore e Responsabile di progetto

dott. arch. Tiziano Menescardi

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano al n°4199

P.zza del Seminatore n.2 - 20018 Sedriano (MI)

Tel. 02/9020324 E-mail: t.menescardi@menescardi.com

Progettista e DL strutturale

Dott. Ing. Paolo Angelo Meroni

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provinciadi Monza e Brianza al n°A1182

Via Galvani n.30 - 20861 Brugherio (MB)

Tel. 039/878095 E-mail: info@studiotecnicomeroni.it


TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

E' vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata

- 1) PER CONFEZIONAMENTO CLS VEDI TABELLA RIASSUNTIVA RIPORTATA IN QUESTO CARTIGLIO
- 10) ACCIAIO TIPO B450C (AD ADERENZA MIGLIORATA) CONTROLLATO IN STABILIMENTO
- 20) ACCIAIO PER PROFILATI TIPO S 275
- 30) CALCOLO ESEGUITO AGLI STATI LIMITE SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 14/1/08)
- 40) NON ESEGUIRE ALCUN GETTO SENZA L'APPROVAZIONE DELLA D.L. C.A.
- 50) PREDISPORRE SEMPRE CHIAMATE PER QUALSIASI RIPESA DI GETTO
- 60) RISPETTARE I VALORI DI COPRIFERRO INDICATI DALLA ENV 206, GARANTIRE, IN OGNI CASO, COPRIFERRO MINIMO PARI A 2.5 cm
- 70) PREVEDERE, IN OGNI CASO, UN NUMERO ADEGUATO DI DISTANZIATORI
- 80) E' TASSATIVAMENTE PROIBITA L'AGGIUNTA DI ACQUA, IN CANTIERE, AL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
- 98) PER TEMPERATURE COMPRESSE TRA (+1) E (- 4) GRADI PREVEDERE L'ADDITIVAZIONE DEI GETTI DI CLS CON ANTIGELO PER TEMPERATURE INFERIORI A (- 4) GRADI NON ESEGUIRE IL GETTO

- 252) PREDISPORRE IN FONDAZIONE ED IN BASE ALLE INDICAZIONI DI TABELLA, ADEGUATA ARMATURA AL PUNZONAMENTO, IN SENSO LONGITUDINALE ALL'ANDAMENTO DELLA TRAVE ROVESCIA, CENTRATA SOTTO L'ASSE DEL PILASTRO E DISTRIBUITA NELLA SUA IMPRONTA (vedi particolare sottostante)

ARMATURA AL PUNZONAMENTO IN FONDAZIONE (1:20)

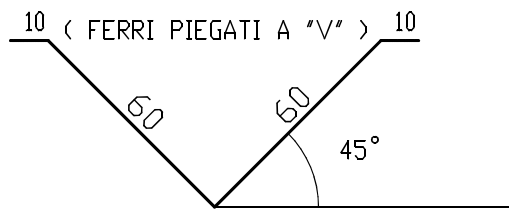


- 256) QUANDO LO SPOSTAMENTO DEI LATI DEL PILASTRO AL PIANO SUPERIORE E' CONTENUTO IN 5cm RISPETTO ALLO STESSO DEL PIANO INFERIORE, LE BARRE VERTICALI DEVONO ESSERE SAGOMATE IN MODO DA CONFLUIRE NEL PILASTRO SOPRASTANTE

- 258) PER I PILASTRI TERMINALI E/O CHE NON PROSEGUONO AI PIANI SUPERIORI PREVEDERE UN RISVOLTO TERMINALE PIEGATO A 90°, DI LUNGHEZZA PARI A 20 cm.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NELLE TAVOLE COMPORTARSI COME SEGUE:
DIMENSIONI STAFFE E SPILLE DI CONTENIMENTO

SE X o Y E' MAGGIORE DI 35cm INSERIRE SPILLE DI COLLEGAMENTO IN QUESTO MODO:



1Ø8/PASSD STAFFE

N.B. PIEGATURE STAFFE A 45°

TABELLA RIASSUNTIVA PRESCRIZIONI GENERALI PER CALCESTRUZZO STRUTTURALE

Novembre 2017

STRUTTURE	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	RAPPORTO a/c max	CONTENUTO MIN DI CEMENTO	COPRIFERRO secondo Cir. 457 del 02/02/89 per esigenze del vedere dell'agil utenti	DIAMETRO MAX INERTE
TIPO	LINEE GUIDA EN 206	f _{cd} /R _{ck}	S	Kg/Kg	Kg/m ³	mm	mm
PILASTRI/NUCLEI	xc1	c 25/30	S4	0,5	300	35	20